
СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ

ЗМІННОГО СТРУМУ ОДНОФАЗНИЙ



Smart

Інструкція з експлуатації

1. Техніка безпеки

Перед включенням стабілізатора уважно прочитайте керівництво з експлуатації.

Не виконуйте самостійно роботи з ремонту та обслуговування стабілізатора.

1.1. Електробезпека

Забороняється:

- експлуатувати пристрій з порушеною ізоляцією електропроводки;
- експлуатувати пристрій без заземлення;
- торкатися руками оголених кабелів і електричних з'єднань;
- експлуатувати стабілізатор при прямому попаданні рідини (дощ, сніг і т.п.), а також в умовах підвищеної вологості.

Стабілізатор поставляється в стані, відповідному правилам техніки безпеки.

Не видаляйте захисні пристосування!

1.2. Пожежна безпека

Не допускайте експлуатації стабілізатора поблизу від легкозаймистих матеріалів.

1.3. Загальні заходи безпеки

- не допускайте дітей навіть до не працюючого стабілізатора;
- не накривайте стабілізатор сторонніми предметами під час роботи (може виникнути аварійна ситуація або загоряння сторонніх предметів);
- не допускайте потрапляння всередину сторонніх предметів;
- не закривайте вентиляційні отвори;
- забороняється підключати навантаження, що перевищує максимальну потужність;
- перед включенням стабілізатора, якщо він зберігався або перевозився при температурі нижче 0°C, необхідно, щоб він простояв при кімнатній температурі не менше 5 годин.

Утилізація

Для утилізації старого обладнання слід звернутися в службу утилізації відходів, за місцем придбання даного виробу або до виробника.



2. Призначення

Стабілізатор напруги змінного струму однофазний Smart призначений для забезпечення стабілізованою напругою всіх видів електроспоживачів при живленні від мережі з незадовільною якістю напруги.

Стабілізатор забезпечує:

1. Стабілізацію вихідної напруги на рівні $220/230\text{В}\pm 0,5\%$ при зміні вхідної напруги в широкому діапазоні частотою 50 ± 3 Гц (див.технічні характеристики на стор. 4-5).
2. Захисне відключення споживачів при аварійному підвищенні вхідної напруги з відключенням вхідного автоматичного вимикача.
3. Захист від короткого замикання і тривалих перевантажень на виході.
4. Режим "Транзит" в аварійній ситуації.
5. Захист споживачів від перенапруги в режимі «Транзит» в діапазоні напруг $260\pm 5\text{В}$.
6. Тепловий захист стабілізатора в інтервалі температур $75-85^\circ\text{C}$.
7. Роботу у всьому діапазоні навантажень від холостого ходу до максимального.
8. Нормоване 4,5 - 7,5 сек відключення споживачів при короткочасному зникненні мережі живлення (виключає пошкодження імпульсних джерел живлення споживачів).
9. Стабілізатор не вносить спотворень в форму вихідної напруги, а при наявності власних спотворень в мережі живлення зменшує вміст вищих гармонік (з метою зменшення нагріву електродвигунів і трансформаторів споживачів, і зменшення їх гудіння).
10. Стабілізатор не реагує ні на плавні, ні на будь-які різкі зміни вхідної напруги, якщо вони не виходять за межі допустимого робочого діапазону. При будь-яких плавних змінах або скачках вхідної напруги, вихідна напруга залишається незмінною. Це зроблено для того, щоб виключити миготіння ламп розжарювання та інших освітлювальних приладів споживачів.
11. Власне споживання енергії на холостому ходу не більше 20 Ватт.
12. ККД - 98%.

Стабілізатор розрахований на безперервний цілодобовий режим роботи в закритих приміщеннях при:

- температурі навколишнього середовища від $+1$ до $+40^\circ\text{C}$ (опція - від -25 до $+40^\circ\text{C}$);
- відносної вологості від 40 до 80%(при $25\pm 10^\circ\text{C}$);
- атмосферному тиску від 630 до 800 мм рт.ст.



2.1. Правила зберігання і транспортування

- умови зберігання стабілізаторів повинні відповідати наступним: температура від $+5$ до $+40^\circ\text{C}$, відносна вологість до 80% при температурі $+25^\circ\text{C}$;
- стабілізатори в упаковці можуть транспортуватися будь-яким видом закритого транспорту відповідно до Правил перевезення на даному виді транспорту.

3. Комплект поставки

У комплект поставки входять:

- стабілізатор напруги- 1 шт.;
- кріпильна планка-1 шт.;
- нижня упорна планка (з заводу встановлена) - 1 шт.;
- інструкція з експлуатації- 1 шт.;
- індивідуальна пакувальна тара -1 шт.

4. Технічні характеристики

N п/п	Найменування параметра	Smart-4	Smart-5,5	Smart-7
1	Діапазон стабілізації, В	110-330 (опція 60-380)		
2	Вихідна потужність, кВт не більше а) максимальна; б) при нижньому значенні діапазону стабілізації	3,5	5,5	7
		1,7	2,7	3,5
3	Номинальна вихідна напруга, В	220/230		
4	Відхилення вихідної напруги в діапазоні стабілізації, %, не більше	0,5		
5	Захисне відключення при підвищенні вхідної напруги більш, В	330		
6	Захисне відключення при зниженні вхідної напруги менш, В	90		
7	Струм спрацьовування автоматичного вимикача, А	16	25	32
8	Габарити, мм (висота-ширина-глибина)	555 x 360 x 60		
9	Маса, кг, не більше	8,8	8,8	8,9



N п/п	Найменування параметра	Smart-9	Smart-11	Smart-14
1	Діапазон стабілізації, В	110-380 (опція 60-380)		
2	Вихідна потужність, кВт не більше а) максимальна; б) при нижньому значенні діапазону стабілізації	9	11	14
		4,4	5,5	6,9
3	Номинальна вихідна напруга, В	220/230		
4	Відхилення вихідної напруги в діапазоні стабілізації, %, не більше	0,5		
5	Захисне відключення при підвищенні вхідної напруги більш, В	390		
6	Захисне відключення при зниженні вхідної напруги менш, В	90		
7	Струм спрацьовування автоматичного вимикача, А	40	50	63
8	Габарити, мм (висота-ширина-глибина)	700 x 320 x 120		
9	Маса, кг, не більше	13,9	14,2	14,2

N п/п	Найменування параметра	Smart-18	Smart-22	Smart-27
1	Діапазон стабілізації, В	130-330 (опція 60-380)		
2	Вихідна потужність, кВт не більше а) максимальна; б) при нижньому значенні діапазону стабілізації	18	22	27
		10,4	13	16,3
3	Номинальна вихідна напруга, В	220/230		
4	Відхилення вихідної напруги в діапазоні стабілізації, %, не більше	0,5		
5	Захисне відключення при підвищенні вхідної напруги більш, В	330		
6	Захисне відключення при зниженні вхідної напруги менш, В	105		
7	Струм спрацьовування автоматичного вимикача, А	80	100	125
8	Габарити, мм (висота-ширина-глибина)	1100 x 320 x 150		
9	Маса, кг, не більше	25,8	26,1	26,9

5. Будова і принцип роботи

Стабілізатор (мал.1а, 1б, 1в) виконаний в металевому корпусі прямокутної форми з необхідними кріпленнями, які дозволяють експлуатувати його в настінному варіанті.

Всі функціональні вузли стабілізатора розташовані на шасі, яке поміщено в захисний корпус, який також виконує декоративну функцію.

Рідкокристалічний дисплей показує рівень вхідної і вихідної напруги і навантаження* у відсотках (*крім моделей Smart-4, Smart-5,5 та Smart-7).

Для індикації навантаження використовується датчик струму, який не є точним вимірювальним приладом. Тому, при незначному навантаженні дисплей може показувати 0%.

На бічній панелі стабілізатора розташовані автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, перемикач режимів роботи "Стабілізація-Транзит" і кнопки управління.



Мал. 1а. Стабілізатор напруги Smart-4, Smart-5,5, Smart-7.



Мал. 16. Стабілізатор напруги Smart-9, Smart-11, Smart-14.



Мал. 1в. Стабілізатор напруги Smart-18, Smart-22, Smart-27.

У верхній частині розташований клемник, для підключення стабілізатора, закритий кришкою. Там же розташований заземлюючий контакт.

Принцип роботи стабілізатора забезпечує відсутність впливу на вихідну напругу як змін і стрибків вхідної напруги, так і змін навантаження. Для цього він містить джерело зразкової напруги з частотою мережі і стабільною величиною, з якою безперервно порівнюється вихідна напруга стабілізатора. Завдяки такій побудові стабілізатора, він не реагує навіть на дуже різкі, практично миттєві зміни вхідної напруги, і дуже швидко реагує на будь-яку зміну навантаження. Також реалізована незалежність від типу навантажень, тобто стабілізатор однаково працює з активним, ємнісним і індуктивним навантаженням, якщо вхідний струм не перевищує його максимально допустимого вхідного струму.

Для зменшення габаритів і маси, виключення перегріву і спрацювання термозахисту при важких режимах роботи (повне навантаження, висока температура навколишнього середовища) стабілізатор оснащений системою примусового охолодження. Для виключення шуму, використовуються два вентиляторів, які працюють на малих обертах.

Положення автоматичного вимикача (мал.5):

- а) вгору-включено;
- б) вниз-вимкнено.

Положення перемикача режимів роботи:

Правий важіль «Стабілізація», лівий важіль - «Транзит» (мал.4).

- а) вгору - режим включений;
- б) вниз-режим вимкнений.

6. Встановлення і підключення

Перед встановленням і підключенням стабілізатора (мал. 3а, 3б, 3в) необхідно ознайомитися з його будовою і принципом роботи по п.п. 1-5 цього Керівництва.

6.1. Встановлення

Для розміщення стабілізатора спочатку на стіну монтується кріпильна планка*, потім на неї вертикально підвішується апарат і проводиться підключення струмоведучих провідників до клемника (* у стабілізаторів Smart-4, Smart-5 та Smart-7 кріпильна планка не знімна).

Закріпіть стабілізатор на стіні за допомогою кріпильної планки (мал.2а, 2б, 2в).



Мал.2а.Кріпильна планка стабілізаторів Smart-4, Smart-5,5, Smart-7



Мал.2б.Кріпильна планка стабілізаторів Smart-9, Smart-11, Smart-14



Мал.2в.Кріпильна планка стабілізаторів Smart-18, Smart-22, Smart-27

Для стаціонарного підключення стабілізатор зручно розташувати поблизу вводу або електрорічильника.

Ввідний автомат по номінальному струму повинен відповідати автоматичному вимикачеві на стабілізаторі.

6.2. Підключення

Рекомендуємо застосовувати багатожильний провід із кабельними наконечниками. Зусилля затягування клемника (розмір болта М6) 3,5 Н*м для стабілізаторів 4- 14 кВт, (розмір болта М8) 8,3 Н*м для стабілізаторів 18-27 кВт.

- 1.Вимкніть мережу живлення.
- 2.Зніміть кришку клемника, відкрутивши два гвинти.
- 3.Підключіть до клемника дроти силового введення і виведення відповідно до написів на клемнику (мал.3а, 3б, 3в). При підключенні необхідно забезпечити надійний контакт дротів з затискачами клем-




ника, а також перевірити ізоляцію дротів один від одного. Перетин дротів має відповідати струмовому навантаженню.


4.Підключіть заземлюючий провід.

5.Встановіть кришку клемника на місце.


Стабілізатор готовий до роботи.

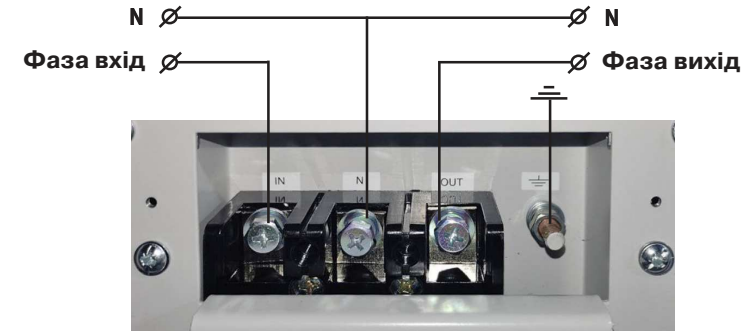

Мал.3а. Схема підключення стабілізаторів Smart-4, Smart-5,5, Smart-7

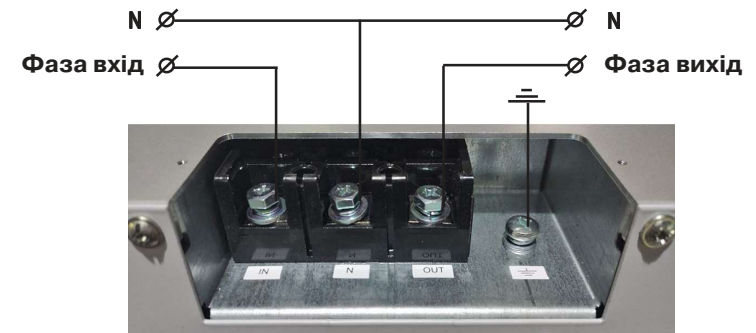

Мал.3б.Схема підключення стабілізаторів Smart-9, Smart-11, Smart-14

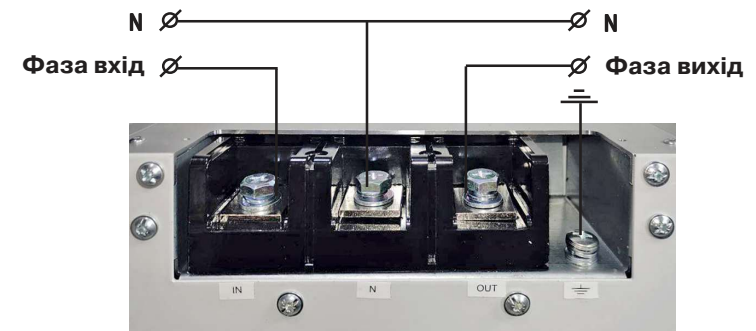

Мал.3в.Схема підключення стабілізаторів Smart-18, Smart-22, Smart-27



7. Робота стабілізатора

7.1. Робота в режимі «Стабілізація»



Мал.4. Режим «Стабілізація»

Перемикач режиму роботи в положенні "Стабілізація" (мал.4). Увімкніть стабілізатор автоматичним вимикачем (мал.5). У цьому режимі повинен засвітитися рідкокристалічний дисплей з показанням вхідної напруги, а через 4-7 с на виході стабілізатора з'явиться стабілізована напруга, а на дисплеї значення вихідної напруги.



Мал.5. Автоматичний вимикач

У разі аварійного підвищення вхідної напруги відбувається відключення автоматичного вимикача. Повторне включення можливо тільки зведенням автоматичного вимикача у включений стан. Якщо вхідна напруга при цьому залишилася високою, відбудеться повторне відключення, що захистить навантаження від перенапруги.

У разі аварійного зниження вхідної напруги контролер відключає всі силові ключі і знеструмлює навантаження. При підвищенні вхідної напруги підключення навантаження відбувається автоматично.

7.2. Робота у режимі «Транзит»

7.2.1. Причини переходу на режим «Транзит»

1. Тимчасова відсутність необхідності стабілізації напруги.
2. Несправність стабілізатора.

7.2.2. Ознаки несправності стабілізатора

1. Сильний гул або тріск, гучні клацання.
2. Відсутність напруги на виході при наявності вхідної напруги, що входить в допустимий діапазон напруг.
3. Спрацьовування вхідного автомата відразу при включенні (якщо немає перегріву, або перевантаження на виході, або перенапруги на вході).
4. Хаотичні показання дисплея.



При несправності стабілізатора необхідно звертатися в сервісний центр, так як стабілізатор не розрахований на самостійний ремонт користувачем.

7.2.3. Перемикання стабілізатора з режиму «Стабілізація» в режим «Транзит»



Мал.6. Відключені обидва режими.

1. Вимкніть автоматичний вимикач на бічній панелі стабілізатора (вниз).

2. Переведіть правий важіль перемикача режиму роботи вниз (мал.6). У такому положенні відключені обидва режими роботи.

3. Переведіть лівий важіль перемикача режиму роботи вгору (мал.7). Таке положення перемикача відповідає режиму "Транзит".

Примітка. Конструкція перемикача режимів роботи унеможливорює включення двох режимів одночасно.

4. Увімкніть автоматичний вимикач (Важіль вимикача перевести у верхнє положення (мал.5)).



Мал.7. Режим «Транзит».

Потрібно суворо дотримуватись послідовності операцій при переході в режим «Транзит», оскільки її порушення може призвести до поломки перемикача режиму роботи та виходу з ладу стабілізатора.

ЗАБОРОНЕНО змінювати положення перемикача «Стабілізація – Транзит» під навантаженням !

У режимі "Транзит" на вихід стабілізатора подається нестабілізована вхідна напруга, але і в цьому режимі забезпечується захист від перенапруги на рівні $260 \pm 5V$.

При вхідній напрузі більше $260 \pm 5V$ в режимі "Транзит" спрацьовує автоматичний вимикач стабілізатора. Повторне включення можливо тільки зведенням автоматичного вимикача у включений стан. Якщо вхідна напруга при цьому залишилася вище $260 \pm 5V$, відбудеться повторне відключення, що захистить навантаження від перенапруги.

У режимі "Транзит" рідкокристалічний дисплей вимкнено.



7.3. Зміна вихідної напруги 220/230В

Заводське налаштування вихідної напруги стабілізатора - 220В.

Для зміни величини вихідної напруги передбачені дві кнопки, розташовані на бічній панелі (мал. 1а, 1б, 1в).

Послідовність коригування вихідної напруги:

1. Для входу в режим "зміни" необхідно натиснути і утримувати будь-яку кнопку на бічній панелі приблизно 8 сек. до тих пір, поки не почне блимати індикація вихідної напруги.
2. Кнопками встановити необхідну величину вихідної напруги. Діапазон коригування $\pm 20\text{В}$ з кроком 1В.
3. Після завершення коригування, приблизно через 8 сек., відбувається автоматичне відключення режиму "зміни" і перемикає стабілізатора на змінену вихідну напругу.

7.4. Меню налаштувань

Призначення кнопок управління:

Верхня кнопка "Вибір", зміна режиму в пункті меню.

Нижня кнопка "Листати", перехід між пунктами меню.

При утриманні обох кнопок протягом 8 секунд потрапляємо в меню з наступними параметрами:

Пункт ESC 0 – початковий та пункт для збереження налаштувань.

Пункт 1. Робота від генератора* (опція)/робота від мережі.

G – Режим роботи від генератора (заводська установка). Допускається при роботі та від мережі. Швидкість регулювання напруги 20 мс.

* Генератор повинен мати подвійний запас потужності в порівнянні зі стабілізатором.

L – Режим роботи від мережі. Забороняється під час роботи від генератора. Має швидкість регулювання напруги 1 мс.

Висока швидкість регулювання може бути шкідливою при роботі від генератора. Це залежить від генератора, особливо це проявляється у генераторів потужністю до 10 кВт.

Пункт 2. Пріоритет потужності/Пріоритет напруги.

P - Режим пріоритету потужності (заводська установка). Рекомендується, якщо вхідна напруга знижується при підключенні на-



вантаження (слабка мережа).

У цьому режимі стабілізатор не збільшує вхідну напругу більш ніж у 2 рази і тому, коли вхідна напруга опускається нижче 110В, то вихідна напруга теж пропорційно знижується. Цей режим зроблено для отримання максимальної потужності від слабкої мережі.

U – Режим пріоритету напруги. Рекомендується, коли напруга стабільно знижена, але незначно змінюється при підключенні навантаження.

У цьому режимі стабілізатор може підвищувати напругу більш ніж у 2 рази, і навіть при вхідній напрузі 60В (додаткова опція) видаватиме 220В на виході. Але при такій вхідній напрузі пропорційно збільшується вхідний струм і цей режим потрібно включати тільки якщо мережа здатна видати необхідний струм.

Цей пункт має значення, якщо вхідна напруга в мережі нижче 110В.

Пункт 3. Корекція калібрування вихідної напруги (заводська установка 0).

Якщо показання зовнішнього вольтметра, підключеного до виходу стабілізатора, не збігаються з показаннями вихідної напруги на індикаторі стабілізатора, можна відкоригувати напругу на виході стабілізатора так, щоб ці показання збігалися.

Доступне підстроювання +/-5В. Після підстроювання вихідна напруга змінюється на вибрану величину, і показання зовнішнього вольтметра відповідатиме показання на дисплеї стабілізатора.

При використанні та корекції калібрування (+/-5В) та регулювання вихідної напруги (+/-20В) вихідна напруга стабілізатора не може відхилитися більш ніж на +/-20В від початкового заводського калібрування.

Пункт 4. Робота з сонячним інвертором (заводська установка On).

Якщо встановлено On, то дозволяється включення стабілізатора між міською мережею і сонячним інвертором. Верхня межа вхідної напруги - 330 В.

Якщо встановлено Off, то робота з інвертором забороняється. Верхня межа вхідної напруги - 380 В* (*Тільки для Smart 9, 11, 14 та розширеного діапазону 60-380В).

Щоб налаштування збереглися, потрібно дійти до пункту **ESC 0** і натиснути кнопку "Вибір". Якщо кнопку не натискати, відбудеться вихід із меню без збереження налаштувань.



8. Захист стабілізатора

1. Стабілізатор оснащений системою захисту від перегріву критичних до нагрівання елементів. При перегріві вимикається автоматичний вимикач, його повторне включення можливе при охолодженні щонайменше на 10 градусів. Для виключення спрацювання термозахисту стабілізатора причини, що призвели до перегріву, повинні бути усунені, наприклад, усунути навантаження через занадто потужні електроспоживачі та забезпечити краще провітрюваність приміщення.

2. У стабілізаторі застосовується швидкодіючий електронний захист від перевантаження та коротких замикань, обмежуючи максимальний струм виходу на рівні 1,3 від номінального струму протягом 3 секунд. Через три секунди перевантаження вимикається автоматичний вимикач, якщо вихідний струм не знизиться нижче номінального струму стабілізатора. Якщо минуло вимкнення було через перевантаження, то після включення на дисплеї 1 хвилину буде відображатися значок "power" (*для моделей Smart-4, Smart-5,5, Smart-7 - напис "Hi CUR" протягом 3 секунд).

3. Під час роботи в режимі «Стабілізація» при аварійному підвищенні вхідної напруги відбувається відключення автоматичного вимикача. Повторне включення можливе лише зведенням автоматичного вимикача у ввімкнений стан.

4. Вихід стабілізатора захищений від перевищення напруги більше $260 \pm 5V$ незалежним швидкодіючим модулем захисту, який при спрацьовуванні одночасно відключає вихід стабілізатора від навантаження та відключає автоматичний вимикач, знеструмлюючи сам стабілізатор, забезпечуючи підвищену надійність відключення.

5. Під час роботи в режимі "Транзит" при вхідній напрузі більше $260 \pm 5V$ спрацьовує автоматичний вимикач стабілізатора. Повторне включення можливе лише зведенням автоматичного вимикача у ввімкнений стан. Якщо вхідна напруга залишилася вище $260 \pm 5V$, відбудеться повторне відключення, що захистить навантаження від перенапруги.

Виробник залишає за собою право на технічні зміни, які не погіршують якість і характеристики пристрою.


9. Підключення стабілізаторів до трифазної мережі

Трифазний стабілізатор напруги СНЗСТ Smart призначений для автоматичної підтримки на стабільному рівні фазної напруги 220/230V у трифазній мережі з лінійною напругою 380/400V 50 Гц.

Трифазний стабілізатор СНЗСТ Smart складається з трьох однофазних стабілізаторів СНЗСО Smart, з'єднаних за схемою "зірка" з обов'язковою вхідною нейтраллю (мал.8). Кожен блок працює незалежно від інших та контролює свою фазу.

Така конструкція є оптимальною при несиметричному навантаженні у споживачів, а також сприяє зручному розміщенню і покращує пожежну безпеку.

Підключення кожного однофазного стабілізатора проводиться згідно з п.6.2. цієї Інструкції.

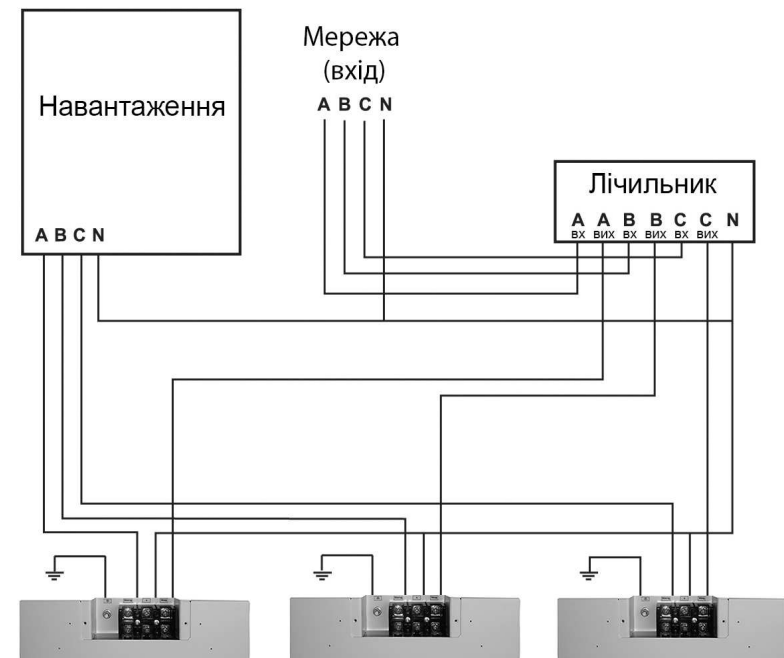

Мал.8. Принципова схема підключення стабілізаторів до трифазної мережі.

Гарантійні зобов'язання

1. На даний Стабілізатор напруги ТМ Volter надається довічна гарантія-це безкоштовне виправлення будь-якого виробничого дефекту або усунення несправності протягом необмеженого періоду часу*.

2. Гарантія не поширюється на недоліки (несправності) виробу, викликані наступними причинами:

- а) використання з порушенням вимог керівництва по експлуатації або недбалим поводженням;
- б) механічним пошкодженням виробу в результаті удару або падіння;
- в) будь-яким стороннім втручанням в конструкцію виробу;
- г) проникненням комах, попаданням рідини та інших сторонніх предметів всередину виробу;
- д) дією непереборної сили (нешасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки та ін.).

3. Умови гарантії не передбачають доставку, установку і демонтаж стабілізатора, виїзд фахівця для діагностики електричної мережі та визначення характеру несправності стабілізатора. Такі роботи можуть бути виконані за окрему плату.

4. Бажання власника придбати інший апарат не є приводом для обміну.

5. Власник має право на заміну стабілізатора на новий, якщо лагодження стабілізатора за висновком Сервісного центру неможливо.

6. Виробник не несе відповідальності за такі збитки, як втрата прибутку або доходу, простої програмного забезпечення, втрата даних і т. д.

* Підприємство залишає за собою право не проводити безкоштовний ремонт у разі повного зняття з виробництва покупних комплектуючих елементів стабілізатора.

**МЕХАНІЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ НЕМАЄ.
КОМПЛЕКТНІСТЬ СТАБІЛІЗАТОРА ПЕРЕВІРЕНА.
З УМОВАМИ ГАРАНТІЇ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ І ЗГОДЕН.**

підпис покупця

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Гарантійний талон є дійсним лише за умови правильного заповнення всіх полів. Відсутність гарантійного талона та платіжного документа, що підтверджує дату покупки, є причиною відмови у гарантійному обслуговуванні.

Заповнює підприємство-виробник

Стабілізатор СН3СО Smart-_____

Так Ні

- Температурний діапазон від -25 до +40°C (мороз)
- Діапазон стабілізації - 60-380 В
- Робота від генератора
- Робота з сонячним інвертором

№ _____

ДАТА ВИПУСКУ _____ ВТК _____

Адреса для пред'явлення претензій до якості роботи:

ТОВ "Електромир-Київ", Україна, 08136, Київська обл., с. Крюківщина,
вул. Європейська, д. 2а, оф.75

Дата продажу _____
(заповнює продавець)

М П _____

Адреси сервісних центрів:

м.Київ, вул.С.Берегового, буд.16/14 (044)225-02-75
м.Дніпро, вул.Св.Хороброго, буд.29, прим.1 (056) 785-62-76
м.Одеса, вул.Краснова, буд.9, прим. 102 (0482) 33-36-67
м.Харків, пр.Героїв Харкова, буд.124/7 (057) 738-56-31
